


# Arbeiten an energiefreien elektrischen Systemen



Innerhalb der Gesellschaft gab es in den letzten 10 Jahren **11 tödliche Unfälle** im Zusammenhang mit Arbeiten an energiebeaufschlagten Systemen.

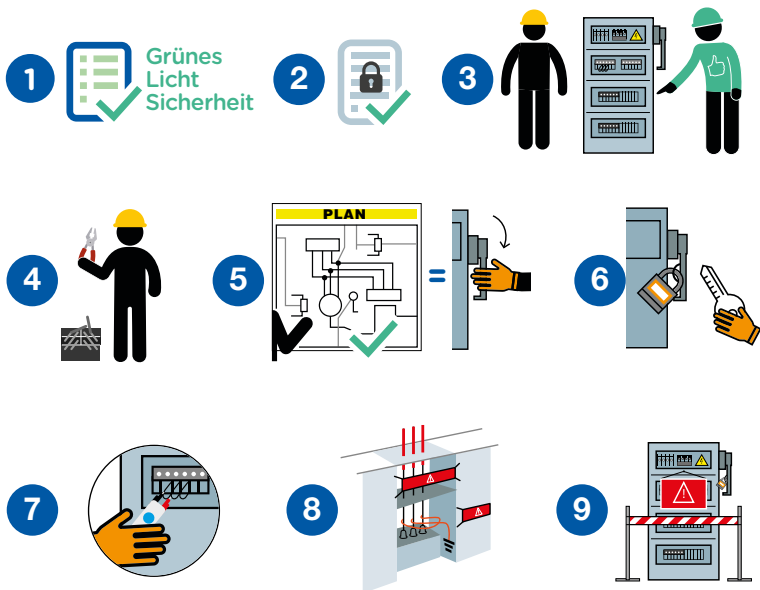

# Arbeiten an energiefreien elektrischen Systemen



Jun 2022

Ort \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_

Beobachtete Firma \_\_\_\_\_ Erlaubnis-Nr. \_\_\_\_\_

JA NEIN N/A

## ZU PRÜFENDE PUNKTE

1

Wurde die Überprüfung „Grünes Licht Sicherheit“ durchgeführt?

2

Hat der Vertreter des Einsatzteams den/die bestätigten Sicherungsnachweis(e) für die betreffende(n) Anlage(n) erhalten?

3

Ist der betreffende Kreislauf bzw. die betreffende Anlage vor Ort durch eine dazu befugte Person und in Anwesenheit des Vertreters des Einsatzteams identifiziert?

4

Trägt das Personal, das die Arbeit durchführt, die entsprechenden PSA?

5

Sind die Trennungsvorrichtungen so wie im genehmigten Trennungsplan aufgezeigt positioniert (Originalunterlagen an einem dafür bestimmten Ort einzusehen)?

6

Sind die Trennungsvorrichtungen verriegelt und wird darauf hingewiesen / sind sie kennzeichnet?

7

Wurde die Spannungsfreiheit durch eine dazu befugte Person überprüft und dem Vertreter des Einsatzteams demonstriert?

8

Wurde das Erden / Kurzschließen bei allen Leitern inklusive dem Nullleiter durchgeführt?

9

Wird auf die Gefahr durch etwaige spannungsführende Teile in der Umgebung hingewiesen und sind Schutzvorrichtungen angebracht?

Übereinstimmungsrate (Anzahl JA/anwendbare Punkte):     /     (     %)

Kommentare \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Unterschrift \_\_\_\_\_