


Hot work



Der er indtruffet **2 dødsfald** i firmaet i forbindelse med hot work i løbet af de sidste 10 år.

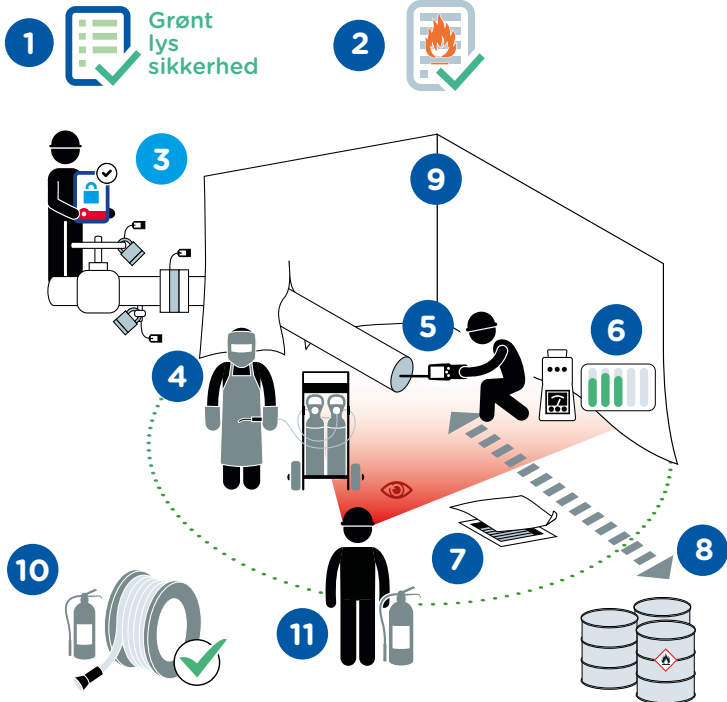

TotalEnergies



Hot work

Sted _____ Dato _____

Relevant virksomhed _____ Tilladelse nr. _____



September 2021

JA NEJ IKKE RELEVANT

PUNKTER DER SKAL KONTROLLERES

1 Er der blevet foretaget en «Grønt lys sikkerhed»-kontrol?

2 Er arbejdstilladelsen godkendt?

3 Følg tjeklisten «Arbejde på isoleret/frakoblet udstyr» for hver energiart og besvar spørgsmålet: er alle de relevante punkter overholdt?

4 Bærer de medarbejdere, der udfører aktiviteten, det rigtige PPE til opgaven?

5 Er der i tilfælde af en potentielt eksposiv atmosfære blevet udført en atmosfærekontrol inden påbegyndelsen af hot work?

6 Bliver der i tilfælde af en potentielt eksplosiv atmosfære udført en konstant overvågning af atmosfæren eller kontroller med fastsatte mellemrum, og overvåges resultaterne?

7 Er kloakker, åbninger og luftspjæld beskyttede?

8 Er alle brændbare stoffer blevet fjernet, tildækket eller holdt fugtige i området med hot work?

9 Er der blevet installeret beskyttelses presenninger mod gnister, når det kræves af arbejdstilladelsen?

10 Er brandslukningsudstyret blevet inspiceret, er det til rådighed på arbejdsområdet og parat til brug?

11 Er der en brandvagt, når det kræves af arbejdstilladelsen?

Antal JA/relevante punkter: _____ / _____ (_____ %)

Kommentarer _____

Navn _____ Virksomhed _____

Underskrift _____